


オペレーター: Test Operator
プロセス: OQ_test_data
セッションID: 2002/05/03 13:11:43
セッションID: 2002/05/03 13:19:55
セッションID: Session add Lethality
セッションテキスト: OQ/PQ Test data

TRIAL
ID: Temperatur profile
タイムゾーン:



グラフ

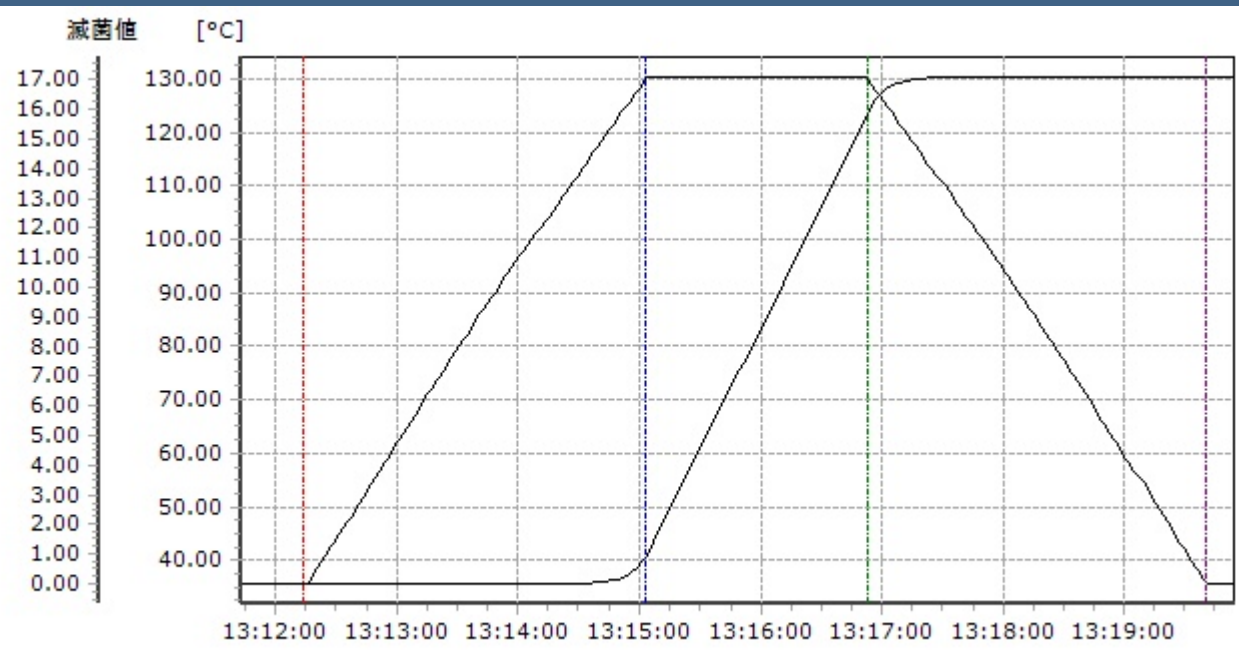

オペレーター: Test Operator
プロセス: OQ_test_data
セッションID: 2002/05/03 13:11:43
セッションID: 2002/05/03 13:19:55
セッションID: Session add Lethality
セッションテキスト: OQ/PQ Test data

TRIAL
ID: Temperatur profile
ID: タイムゾーン:



滅菌値 概要

入力値

開始日:	2002/05/03
参照温度:	121.11 °C
滅菌値計算最低温度:	91.11 °C
Z値:	10 °C
D値:	1

センサー 滅菌値 概要

名前	詳細	開始時間	終了時間	最大値
TC 1 (F0) Lethality 1	L- <input type="checkbox"/>	13:11:43	13:19:55	17.09
TC 3 (F0) Lethality 1	L- <input type="checkbox"/>	13:11:43	13:19:55	17.07
TC 5 (F0) Lethality 1	L- <input type="checkbox"/>	13:11:43	13:19:55	16.97